



T.C.
Pamukkale Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
DENİZLİ

Sayı : B.30.2.PAÜ.0.70.81.00//2024-1940
Konu : Teklif Davet

15.03.2024

Hastanemizin ihtiyacı olan **83 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI** işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: - 22.03.2024 SAAT 15:00

TEKLİF BAŞVURU YERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ **İHALE BİRİMİ** KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ

TEKLİF TÜRÜ: TEKLİF BİRİM FİYAT

İHTİYAÇ LİSTESİ

| Sıra No | Malın/Hizmetin Adı/Cinsi | Birim | Miktarı | Marka | UBB Kodu | SUT KODU | Birim Fiyatı (KDV Hariç) | Tutarı (KDV Hariç) |
|---------|---|-------|---------|-------|----------|----------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 136072 - CAM PELUŞU (35 CM'LİK) | AD | 250 | | | - | | |
| 2 | 152084 - CAM PELUŞ APARATI 35 CM | AD | 250 | | | - | | |
| 3 | 160576 - CAM ÇEK SIL METAL | AD | 50 | | | - | | |
| 4 | 160578 - YER KAZIMA JILETI (1PAKET 10 LU) | AD | 100 | | | - | | |
| 5 | 156221 - YER KAZIMA JILETI APARATI | AD | 500 | | | - | | |
| 6 | 148102 - TOZ BEZİ MAVİ -TOP BEZ - 100MT (1 TOP 200 ADET) | AD | 60 | | | - | | |
| 7 | 148103 - TOZ BEZİ SARI -TOP BEZ -100 MT (1 TOP 200 ADET) | AD | 60 | | | - | | |
| 8 | 148104 - TOZ BEZİ KIRMIZI - TOP BEZ -100 MT (1 TOP 200 ADET) | AD | 60 | | | - | | |
| 9 | 148105 - TOZ BEZİ YEŞİL - TOP BEZ- 100 MT (1 TOP 200 ADET) | AD | 60 | | | - | | |
| 10 | 142075 - BULAŞIK TEMİZLİK SÜNGERİ | AD | 1000 | | | - | | |
| 11 | 136073 - MIKROFİBERLİ BEZ SARI 40CMX40CM | AD | 500 | | | - | | |
| 12 | 160580 - MIKROFİBERLİ BEZ YEŞİL 40 CM X 40CM | AD | 500 | | | - | | |
| 13 | 136074 - MIKROFİBERLİ BEZ KIRMIZI 40CMX40CM | AD | 500 | | | - | | |
| 14 | 136075 - MIKROFİBERLİ BEZ MAVİ 40CMX40CM | AD | 500 | | | - | | |
| 15 | 160582 - MIKROFİBERLİ BEZ BEYAZ 40CM X 40 CM | AD | 500 | | | - | | |
| 16 | 160584 - BAHÇE SÜPÜRGESİ - (MINTIKACILAR İÇİN) | AD | 50 | | | - | | |
| 17 | 155528 - TIRMIK - PLASTİK | AD | 50 | | | - | | |
| 18 | 160585 - FARAŞ TAKIMI - PLASTİK KABINLI (MINTIKA İÇİN) | AD | 500 | | | - | | |
| 19 | 142461 - FARAŞ TAKIMI - PLASTİK (KLİNİK İÇİN) | AD | 650 | | | - | | |
| 20 | 160590 - PLASTİK SERT BAHÇE FIRÇASI VE SAPI (TAKİM) | AD | 25 | | | - | | |
| 21 | 160587 - ENDÜSTRİEL ÇÖPÇÜ FARAŞI VE SAPI TAKİM | AD | 50 | | | - | | |
| 22 | 160412 - ÇÖP TORBASİ BÜYÜK BOY SIYAH EVSEL | KG | 70.000 | | | - | | |
| 23 | 160413 - ÇÖP TORBASİ BÜYÜK BOY MAVİ (GERİ DÖNÜŞÜM VE CAM ATIK) | KG | 50.000 | | | - | | |
| 24 | 160414 - ÇÖP TORBASİ BÜYÜK BOY KIRMIZI TIBBİ ATIK | KG | 70.000 | | | - | | |



T.C.
Pamukkale Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
DENİZLİ

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 25 | 136081 - ÇÖP TORBASI KÜÇÜK BOY (20 ADETLİK RULO) RULO 55X60 CM | RL | 25.000 | | | | | | |
| 26 | 160588 - TEHLİKELİ ATIK POŞETİ | RL | 1500 | | | | | | |
| 27 | 136082 - AMERIKAN NEMLİ MOP PÜSKÜLÜ (60 CM) | AD | 1000 | | | | | | |
| 28 | 148109 - AMERIKAN NEMLİ MOP APARATI - 60 CM | AD | 100 | | | | | | |
| 29 | 160589 - TEK PRESİ KOVA (VILEDA) (EV TİPİ) | AD | 500 | | | | | | |
| 30 | 136083 - SARI PÜSKÜLLÜ PASPAS | AD | 200 | | | | | | |
| 31 | 143782 - SARI PÜSKÜLLÜ PASPAS TAKIM SAPI | AD | 550 | | | | | | |
| 32 | 160994 - ISLAK PASPAS PÜSKÜLÜ | AD | 1000 | | | | | | |
| 33 | 152083 - ISLAK PASPAS APARATI - PLASTİK | AD | 10.000 | | | | | | |
| 34 | 160995 - ISLAK PASPAS PÜSKÜLÜ VE MOP ALÜMİNYUM SAPI | AD | 1000 | | | | | | |
| 35 | 147259 - OTO FIRÇASI 20CM OTO FIRÇA-KIL UZUNLUĞU 4-6 CM | AD | 125 | | | | | | |
| 36 | 142078 - SU ÇEKPAS - PLASTİK | AD | 1000 | | | | | | |
| 37 | 150209 - GÜRGEN SAP 100-120 CM | AD | 1000 | | | | | | |
| 38 | 152081 - SU TASI PLASTİK - 500 ML - YEŞİL | AD | 300 | | | | | | |
| 39 | 152079 - SU TASI PLASTİK - 500 ML - KIRMIZI | AD | 300 | | | | | | |
| 40 | 152080 - SU TASI PLASTİK - 500 ML - SARI | AD | 300 | | | | | | |
| 41 | 160592 - SU TASI PLASTİK - 500ML - MAVİ | AD | 300 | | | | | | |
| 42 | 160591 - ÖLÇÜ KAPI -ŞEFFAF - 600ML | AD | 100 | | | | | | |
| 43 | 160597 - TEMİZLİK KOVASI 5 LT - SARI RENK | AD | 100 | | | | | | |
| 44 | 160598 - TEMİZLİK KOVASI 5 LT - MAVİ RENK | AD | 100 | | | | | | |
| 45 | 160599 - TEMİZLİK KOVASI 5 LT - YEŞİL RENK | AD | 100 | | | | | | |
| 46 | 160600 - TEMİZLİK KOVASI 5 LT - KIRMIZI RENK | AD | 100 | | | | | | |
| 47 | 160601 - ÖRDEK SÜRGÜ KOVASI - 70 LT | AD | 150 | | | | | | |
| 48 | 148107 - WC FIRÇASI KABINLI - PLASTİK | AD | 2000 | | | | | | |
| 49 | 160602 - LAVABO FIRÇASI WC - PLASTİK - SARI | AD | 1000 | | | | | | |
| 50 | 160603 - LAVABO FIRÇASI LAVABO - PLASTİK - YEŞİL | AD | 1000 | | | | | | |
| 51 | 153924 - LAVABO POMPASI | AD | 500 | | | | | | |
| 52 | 160604 - WC POMPASI | AD | 250 | | | | | | |
| 53 | 160605 - BÜYÜK İKİLİ PASPAS ARABASI | AD | 250 | | | | | | |
| 54 | 160996 - KÜÇÜK İKİLİ PASPAS ARABASI | AD | 300 | | | | | | |
| 55 | 160607 - PASPAS KOVASI - MAVİ 25 LT | AD | 100 | | | | | | |
| 56 | 160608 - PASPAS KOVASI - KIRMIZI 25 LT | AD | 100 | | | | | | |



T.C.
Pamukkale Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
DENİZLİ

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|-----|--|--|--|---|--|--|
| 57 | 160618 - PRESS | AD | 200 | | | | - | | |
| 58 | 136088 - ELEKTRİK SÜPÜRGE TORBASI - BEZ | AD | 10 | | | | - | | |
| 59 | 160997 - ÇARŞAF ARABASI- GRI 280-300 LT | AD | 20 | | | | - | | |
| 60 | 160619 - ÇARŞAF ARABASI - GRI 550 LT (DOLGU TEKER) | AD | 2 | | | | - | | |
| 61 | 160620 - ÇÖP KOYTEYNİRİ - TURUNCU TIBBİ ATIK - 500 LT / 20 ADET YEDEK PARÇALARI | AD | 10 | | | | - | | |
| 62 | 160621 - ÇÖP KONTEYNİRİ - TURUNCU TIBBİ ATIK - 240 LT / 220 ADET YEDEK PARÇALARI | AD | 110 | | | | - | | |
| 63 | 160622 - ÇÖP KONTEYNİRİ - YEŞİL EVSEL ATIK - 500 LT / 30 ADET YEDEK PARÇALARI | AD | 15 | | | | - | | |
| 64 | 160623 - ÇÖP KONTEYNİRİ - YEŞİL EVSEK ATIK - 240 LT / 500 ADET YEDEK PARÇALARI | AD | 250 | | | | - | | |
| 65 | 160624 - ÇÖP KOVASI - PEDALLI - KIRMIZI 40 LT | AD | 260 | | | | - | | |
| 66 | 160625 - ÇÖP KOVASI - PEDALLI - SIYAH 40 LT | AD | 160 | | | | - | | |
| 67 | 160626 - ÇÖP KOVASI - PEDALLI - MAVİ 40 LT | AD | 100 | | | | - | | |
| 68 | 160627 - ÇÖP KOVASI KÜÇÜK - PLASTİK - GRI KAPAKLI 10 LT | AD | 250 | | | | - | | |
| 69 | 160628 - ÇÖP SELESİ | AD | 100 | | | | - | | |
| 70 | 160629 - KAYGAN ZEMİN LEVHASI | AD | 100 | | | | - | | |
| 71 | 160998 - TELESKOP-9 MT | AD | 5 | | | | - | | |
| 72 | 160631 - TELESKOP - 11 MT | AD | 5 | | | | - | | |
| 73 | 160632 - TELESKOP - 6 MT | AD | 5 | | | | - | | |
| 74 | 160633 - MERDİVEN 7 BASAMAKLI | AD | 10 | | | | - | | |
| 75 | 160999 - ÇİZME 39 NUMARA | AD | 50 | | | | - | | |
| 76 | 160634 - ÇİZME 40 NUMARA | AD | 50 | | | | - | | |
| 77 | 160635 - ÇİZME 41 NUMARA | AD | 10 | | | | - | | |
| 78 | 160636 - ÇİZME 42 NUMARA | AD | 50 | | | | - | | |
| 79 | 160637 - ÇİZME 43 NUMARA | AD | 50 | | | | - | | |
| 80 | 160638 - ÇİZME 44 NUMARA | AD | 20 | | | | - | | |
| 81 | 161000 - ÇİZME 45 NUMARA | AD | 10 | | | | - | | |
| 82 | 161001 - ÇİZME 46 NUMARA | AD | 5 | | | | - | | |
| 83 | 160639 - TIBBİ ATIK ELDİVENİ | AD | 60 | | | | - | | |

EK: TEKNİK ŞARTNAME

- ❖ TELEFON: 0 258 296 / 6243-6291-6321
- ❖ FAKS İHALE: 0 258 296 47 12


**PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ EV İDARESİ BİRİMİ ÇAMAŞIRHANE BİRİMİ,
HASTANE KLİNİK VE POLİKLİNİK MALZEME ŞARTNAMESİ**

1. Nakliye ve taşıma yüklenici firmaya aittir. Kurum tarafından alınan malzemeler kurumun uygun gördüğü günde ve ayda depo kapasitesine uygun miktarda peyderpey teslim edilecektir. Gönderilen malzemeler yüklenici firma çalışanları tarafından kurumun deposuna indirilecektir.
2. Şartname kısmı teklife açıktır. Teknik şartnamede istenilen belgeler önceden idareye teslim edilecektir. Firmaya ait yetki belgesi hastaneye sunulacaktır.
3. Yüklenici firma hastane klinik, poliklinik ve çamaşırhane gerekli olan kullanıcı eğitimlerini görsel ve uygulamalı olarak verecektir.
4. Alımı yapılacak olan malzemelerin numune değerlendirmesi klinik, poliklinik birimlerinde yapılacaktır Numuneler hastane idare onayına sunulacaktır.
5. Alımı gerçekleştirilen ürünler depoya tehlikeli madde stok kuralları usulüne uygun yerleştirilecektir. Depoya teslim edilecek ürünler, hafta içi mesai saatleri içinde (Pazartesi-Cuma/08.00-16.00) çamaşırhane sorumlu personeline ve hastane depo sorumlularına imzalı belge düzenlenerek teslim edilecektir.
6. Teslimat gününden bir gün önce ilgili Ev İdaresi sorumlu şefi ile irtibata geçilerek ürün teslimatı hakkında bilgi verilecektir. Depo kapasitesinin üzerinde gelen ürünler teslim alınmayacaktır. Teslimat sırasında ya da depoda bekleme esnasında ürünlerin ambalajlarında oluşan patlama ya da sızdırma durumlarında (kullanıcı hatası olmaksızın) eksilen ürün sayısı kadar yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir.

Hastane Kontrol Teşkilatının kontrolünden sonra malzemeler depoya konulacaktır. Kontrol teşkilatının onayı olmadan hiçbir malzeme depoya alınmayacaktır.


Melik HARE
Hastane Müdürü

7. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam, ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olmalıdır. Ürün etiketinde, ürünün adı, ürün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal birleşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketicinin dikkatine yönelik uyarıları, üretici firmanın adı, üretici firmanın adresi, üretim tarihi ve üretim numarası bulunmalıdır.
8. Listede belirtilen ürünler kurum kontrol teşkilatının kontrolünden sonra malzemeler depoya konulacaktır. Şartnameye uygun olmayan ürünlerin masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere bire bir teknik şartnameye uygun olan ürünler ile değişimi yapılacaktır.
9. Ürün teslimatı sırasında ortamda oluşan kirliliğin temizliği yüklenici firmaya aittir.


Melek HARR
Hastane Müdür Yrd.

**PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ EV İDARESİ BİRİMİ HASTANE KLİNİK,
POLİKLİNİK VE ÇAMAŞIRHANE BİRİMİ İÇİN MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1-CAM PELUŞU

- 35 cm. ebadında mikrofiber havlu kumaş, yarısı dikişli, açık olan kısım çift taraflı yapışkan bantlı, kenarları dikişli(biyeli) iç yüzü kalın polietilen astar, iç kısmında 'T' aparatının takılabilmesi için çift kat 2cm eninde 5 cm boyunda lastik olmalıdır.

2-CAM PELUŞU APARATI

- Orijinal hammaddeden olmalıdır.
- 35 cm uzunluğunda cam peluşuna uygun olmalıdır.
- Boyu 120 cm gürgen sap ile uyumlu olmalıdır.

3-CAM ÇEKŞİL METAL VE TAKIMI

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- 35 cm'lik olmalıdır.

4-YER KAZIMA JİLETİ

- Sert metalden üretilmiş olmalıdır.
- "T" aparatına uygun ve sağlam olmalıdır.

5-YER KAZIMA JİLETİ APARATI

- Sert metalden üretilmiş olmalıdır.
- Yer kazıma jiletine uyumlu olmalıdır.

Melek HARE
Hastane Müdürü Yrd.

6-TOZ BEZİ – (TOP BEZ)

- Su emme gücü yüksek olmalıdır.
- En az 2 mm kalınlığında ve en az 40*40 cm ebadında olmalıdır.
- 5 ayrı renkte olmalıdır. (mavi, sarı, kırmızı,yeşil,beyaz)
- Çamaşır suyu vb. Kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
- Leke tutmayanve kir barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.
- Dayanıklı pamuk iplikten dokunmuş olmalıdır.
- Orjinal etiket üzerinde ürün adı ve üretici firma adı olmalıdır.
- Ürün yıkanmış olmalıdır.

7-BULAŞIK TEMİZLİK SÜNGERİ (SARI SÜNGER/YEŞİL FİBERLİ)

- 10*15 cm ebadında olmalıdır.
- Sarı süngerli olmalıdır.
- Fiberli olmalıdır.
- Kaliten malzemedden imal edilmiş olmalıdır, kolay deforme olmamalıdır.

8-MİKROFİBER BEZ

- Islak, nemli ve kuru kullanılabilirdir.
- İz bırakmayan özellikte olmalıdır.
- Suyu emiş gücü yüksek olmalıdır.
- Görüntü ve his olarak kadifeye benzemelidir.
- 5 ayrı renkte olmalıdır.(sarı,yeşil,mavi,kırmızı,beyaz)
- En az 40cm*40cm ebatlarında olmalıdır.

9-BAHÇE SÜPÜRGESİ

- Mıntıka için uygun olmalıdır.
- Fırçası sert plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Sapı ile takım halinde olmalıdır.
- 30 cm'lik olmalıdır.


Melis HAN
Hastane Müdür Yrd.

10-TIRMIK PLASTİK

- 4.00-05mm sac olmalıdır.
- Diş sayısı 18-20 olmalıdır.
- Plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Saplı takım olmalıdır.

11-FARAŞ TAKIMI PLASTİK (KABİNLİ)

- Plastik gövdeli, yumuşak plastik kıllı ve plastik faraşlı olmalıdır.
- Kabinli olmalıdır.
- Süpürme kısmının uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.
- Büyük boy olmalıdır.
- Faraş kısmı piyasa teamülü birinci kalite olmalıdır.

12-FARAŞ TAKIMI PLASTİK

- Plastik gövdeli, yumuşak plastik kıllı ve plastik faraşlı olmalıdır.
- Süpürme kısmının uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.
- Faraş kısmı piyasa teamülü birinci kalite olmalıdır.

13-PLASTİK BAHÇE FIRÇALARI DEMİR SAPI TAKIM İNŞAAT SONRASI

- 50 cm'lik olmalıdır.
- Kılları plastik ve sert olmalıdır.
- Demir saplı olmalıdır.
- Takım olmalıdır.
- İnşaat sonrası kullanıma uygun olmalıdır.

14-ENDÜSTRİEL ÇÖPÇÜ FARAŞI VE SAPI (TAKIM)

- Metal saplı olmalıdır.
- Plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Yeşil renkli olmalıdır.

15- SİYAH ÇÖP TORBASI

- Çöp torbası %100 geri dönüştürülmüş plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Çöp torbası dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır.
- Çöp torbasının yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır.
- Çöp torbasının alt kısmında çift dikili ve dayanıklı olmalıdır.

Melike BARE
Hastane Müdür Yrd.

- Çöp torbasının 1 adet ağırlığı ortalama 80 gr. gelmelidir.
- Çöp torbasının çift taraflı mikronu 100 mikron arasında olmalıdır.
- En az 20 kğ taşıma kapasitesi olmalıdır.
- Kalsit oranı en fazla %10 olmalıdır.
- Üretici firma TSE, ISO 9001 belgeleri olmalıdır.
- Çöp torbasının rengi SİYAH olmalıdır.

16- MAVİ ÇÖP TORBASI

- Çöp torbası %100 geri dönüştürülmüş plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Çöp torbası dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır.
- Çöp torbasının yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır.
- Çöp torbasının alt bölüm çift dikişli ve dayanıklı olmalıdır.
- Çöp torbası 85x110 ölçüsünde (15cm + 55cm + 15cm) körüklü olmalıdır.
- Çöp torbasının 1 adet ağırlığı ortalama 80 gr. gelmelidir.
- Çöp torbasının çift taraflı mikronu 100 mikron arasında olmalıdır.
- En az 20 kğ taşıma kapasitesi olmalıdır.
- Kalsit oranı en fazla %10 olmalıdır.
- Üretici firma TSE, ISO 9001 belgeleri olmalıdır.
- Çöp torbasının rengi MAVİ olmalıdır.

17- KIRMIZI TIBBİ ATIK TORBASI

- Tıbbi atık torbası orta yoğunluklu polietilen plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Tıbbi atık torbası dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır.
- Çöp torbasının yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır.
- Tıbbi atık torbasının alt bölüm çift dikişli ve dayanıklı olmalıdır.
- Tıbbi atık torbası 85x110 ölçüsünde (15cm + 55cm + 15cm) körüklü olmalıdır.
- Tıbbi atık torbasının 1 adet ağırlığı ortalama 80 gr. gelmelidir.
- Tıbbi atık torbasının çift taraflı mikronu 100 mikron arasında olmalıdır.
- Tıbbi atık torbasının her iki tarafında da "DİKKAT TIBBİ ATIK" yazısı ve tıbbi atık amblemi olmalıdır.
- Çöp torbasının rengi KIRMIZI üzerine SİYAH baskı olmalıdır.
- En az 20 kğ taşıma kapasitesi olmalıdır.
- Kalsit oranı en fazla %10 olmalıdır.
- Üretici firma TSE, ISO 9001 belgeleri olmalıdır.

18-ÇÖP TORBASI KÜÇÜK BOY

- En az 20 adetlik paketler halinde olmalıdır.
- İnce plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 55*60 ebadında olmalıdır.
- 50 rulolu karton kutuda teslim edilmelidir.
- Kalsit oranı en fazla %10 olmalıdır.

Melek HAKE
Hastane Müdür Yrd.

19-TEHLİKELİ ATIK POŞETİ

- Tehlikeli Atık Torbası orta yoğunluklu polietilen plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Tehlikeli Atık Torbası dayanıklı ve sızdırmaz olmalıdır.
- Tehlikeli Atık Torbasının alt dikişi dayanıklı ve çift dikiş olmalıdır.
- Tehlikeli Atık Torbası **80x110** ölçüsünde olmalıdır.
- Tehlikeli Atık Torbasının 1 adet ağırlığı ortalama 80 gr. (± 3) gelmelidir.
- Tehlikeli Atık Torbası rulo şeklinde olmalı ve 1 rulosu 800 gr. (± 3) olmalıdır.
- Tehlikeli Atık Torbasının çift taraflı mikronu 85-90 mikron arasında olmalıdır.
- Tehlikeli Atık Torbasının her iki tarafında da “**DİKKAT TEHLİKELİ ATIK**” yazısı ve uyarı işareti olmalıdır.
- Tehlikeli Atık Torbasının rengi **SARI** üzerine **SİYAH** baskı olmalıdır.
- En az 20 kg taşıma kapasitesi olmalıdır.
- Kalsit oranı en fazla %10 olmalıdır.
- Üretici firma TSE, ISO 9001 belgeleri olmalıdır.

20-NEMLİ MOP PÜSKÜLÜ

- Pamuk ipliğinden veya sentetik iplerden hazırlanmış olmalıdır.
- 60 cm uzunlukta olmalıdır.
- Deterjanlı su ile yıkanarak kurumaya bırakılabilir özellikte olmalıdır.

21-NEMLİ MOP APARATI

- Mop püskülü takabilmek için açılıp kapanabilen ve özel kilit sistemli olmalıdır.
- Eni 60 cm olmalıdır. Dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
- Sap takıldığında kolay çıkması için özel kilit sistemine sahip olmalıdır.
- Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır.

22-TEK PRESİ KOVA

- Ev tipi olmalıdır
- Kırmızı renkli olmalıdır.
- Tek presi olmalıdır.
- Kova, press, sap ve püskülü ile takım olmalıdır.

23-SARI PÜSKÜLLÜ PASPAS

- Emiş gücü yüksek olmalıdır.
- Püskül uzun, sökölmez ve kolay parçalanmaz olmalıdır.

24-SARI PÜSKÜLLÜ PASPAS TAKIM SAPI

Melek HARE
Hastane Müdür Yrd.

25-ISLAK PASPAS PÜSKÜLÜ

- Dikişleri sağlam, sık püsküllü olmalıdır.
- Püskülü dökülmemeli ve tüy bırakmamalıdır.
- Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır.
- Kirini kolay bırakmalıdır.

26-ISLAK PASPAS APARATI

- Saçaklı püskül takabilmek için kolayca açılıp kapanabilen ve özel kilit sistemine sahip olmalıdır.
- Sap takıldığında kolay çıkması için özel kilit sistemine sahip olmalıdır.
- Plastikten yapılmış olmalıdır.
- Kimyasala dayanıklı ve uzun ömürlü malzemedir.
- Delikli ve vidalı tip sap ile uyumlu olmalıdır

27-ISLAK PASPAS PÜSKÜLÜ VE MOP ALÜMİNYUM SAPI

- Alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- Elokallı boyu en az 120 cm uzunluğunda olmalıdır.

28-OTO FIRÇASI

- Yer ve yüzey temizliği uygulamaları için kullanılabilir olmalıdır.
- Sapı ağaçtan imal edilmiş olmalı boyu 100-120 cm olmalıdır.
- Ergonomik olmalıdır.
- Yumuşak kıllı fırça olmalıdır.
- 20 cm uzunluğunda olmalıdır.
- Plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Dolgun ve sap takma yeri vidalı olmalıdır.
- Kıl uzunluğu 4-6 cm uzunluğunda olmalıdır.

29-SU ÇEK PAS (PLASTİK)

- Kullanılan alanlarda yüksek performans sağlamalıdır.
- Yıkılarak temizlenme özelliğinde olmalıdır.
- Kolay çekebilir özellikte olmalıdır.
- Çinko kaplamalı metal malzemeli ve çift kauçuklu olmalıdır.
- 45 cm plastic aparatlı olmalıdır.
- Boyu 120 cm gürgen sap ile uyumlu olmalıdır.

30-GÜRGEN SAP


Melek HARE
Hastane Müdür Yrd.

- Ekstra olmalıdır.
- Ergonomik olmalıdır.

31-SU TASI

- Dayanıklı plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Tuvalet, banyo vs. 'de kullanılmak üzere sert plastikten yapılmış olmalıdır.
- En az 1750 ml'lik olmalıdır.
- 4 ayrı renkte olmalıdır. (Yeşil, mavi, sarı, kırmızı)

32-ÖLÇÜ KABI

- Malzemesi plastic maddeden olmalıdır.
- Şeffaf olmalıdır.
- İçine konulan sıvının miktarını hem 'ml' hem de 'lt'cinsinden göstermelidir.
- Üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı, seviye çizgileri belli olmalıdır.

33-TEMİZLİK KOVASI

- Plastik olmalıdır.saplı olmalıdır.
- Yekpare gövdeli olmalıdır.
- Krom büyük paspas arabaları ile uyumlu olmalıdır.
- 5 lt'lik olmalıdır.
- Dört ayrı renkte olmalıdır. (sarı,yeşil,mavi,kırmızı)

34-ÖRDEK –SÜRGÜ KOVASI

- Plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Kapaklı olmalıdır
- Gri renkli olmalıdır.
- 70 lt 'lik olmalıdır.

35-WC FIRÇASI KABİNLİ PLASTİK

- Tuvalet fırçası ve fırça muhafazası olmak üzere iki parka halinde olmalıdır.
- Sap kısmı 30-35 cm ve sert plastikten, gövdesi yuvarlak, kıl kısmı sık, killer gövdeye sağlam tutturulmuş olmalıdır.

36-LAVABO FIRÇASI (WC ve LAVABO İÇİN)

- Sap ve gövdesi sert plastikten, sapı yassı, gövdesi en az 15-25 cm eninde, kıl kısmı sık, kılın gövdeye sağlam tutturulmuş olmalıdır.
- Sapın ucunda asma çentiği bulunmalıdır.

37-LAVOBO POMPASI

- Plastik, küçük boy olmalıdır.
- Lavabo giderlerindeki tıkanıkları açmak için kullanılabilir olmalıdır.
- Körüklü olmalıdır.

38-WC POMPASI

- Plastik, küçük boy olmalıdır.
- Lavabo giderlerindeki tıkanıkları açmak için kullanılabilir olmalıdır.
- Körüklü olmalıdır.

39- KROM BÜYÜK PASPAS KAT ARABASI

- Kat arabası gövdesi krom olmalıdır.
- Ürün çift kovalı, kova renkleri kırmızı ve mavi olmalıdır.
- Kovalar 25 lt 'lik olmalıdır. (25*2)
- Sıkma aparatı dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2'si frenli, toplam 4 adet metal/kauçuk malzemeli bilye tekerleği olmalıdır.

40- KROM KÜÇÜK PASPAS KAT ARABASI

- Kat arabası gövdesi krom olmalıdır.
- Ürün çift kovalı, kova renkleri kırmızı ve mavi olmalıdır.
- Kovalar 25 lt 'lik olmalıdır. (25*2) ve ekstra kaliteli olmalıdır.
- Sıkma aparatı dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- İtme kollu olmalıdır.
- Toplam 4 adet metal/kauçuk malzemeli bilye tekerleği olmalıdır.

41-PASPAS KOVASI

- Ekstra plastik yekpare gövdeli olmalıdır.
- İki ayrı renkte olmalıdır.(kırmızı ve mavi)
- Plastik sap ile temizlik seti ile uyumlu olmalıdır.
- Krom büyük ve küçük paspas arabaları ile uyumlu olmalıdır.

42-PRESS

- Standart büyüklükte olmalıdır.
- Paspas kovalarına takma çıkarma kolay olmalıdır.
- Sert plastik ile metalden imal edilmiş olmalıdır.
- Dayanıklı olmalıdır.

43-ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE TORBASI BEZ

- Dayanıklı olmalıdır, kolayca yırtılmamalıdır.
- Bezden üretilmiş olmalıdır


Melik NABE
Hastane Müdürü Yrd

- Karcher marka T 7/1 klasik elektrikli süpürgeye uyumlu olmalıdır.

44-ÇARŞAF ARABASI GRİ

- 80cm*60cm*80 cm, (± 5) plastikten üretilmiş olmalıdır.
- 360 derece dönebilen 4 adet tekerlekli olmalıdır.
- Tekerlekleri ses çıkarmayan ve iz bırakmayan özellikte olmalıdır.
- 280-300 litre hacimli olmalıdır.
- Gri renkli olmalıdır.

45-ÇARŞAF ARABASI GRİ (KARTON TOPLAMA)

- Poliüretandan üretilmiş olmalıdır.
- 360 derece dönebilen 4 adet tekerlekli 100 mm 'lik teker olmalıdır.
- 550 litre hacimli olmalıdır.
- Gri renkli olmalıdır.

46-ÇÖP KONTEYNİRİ-TURUNCU

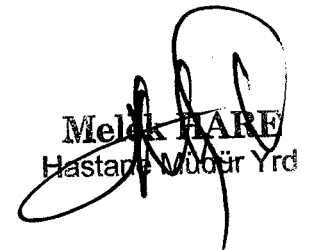
- 550 lt (± 10)
- DIN 30700/EN 840 'a göre imal edilmiş olmalıdır.
- Yeni temel materyallerden imal edilmiş olmalıdır.
- UV'ye soğuğa, sıcağa ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
- Problemsiz çalışan küçük tekerlerin dış bir lastik koruması olmalıdır.
- Galvanizlenmiş, içi dolu, akslı ve çelik tekerlekleri olmalıdır.
- Turuncu renkte ve üzerinde 'uluslararası biyotehlikeli amblemi''ve ''Dikkat! Tıbbi atık Amblemi olmalıdır.

47-ÇÖP KONTEYNİRİ-TURUNCU

- 240 lt (± 10)
- DIN 30700/EN 840 'a göre imal edilmiş olmalıdır.
- Yeni temel materyallerden imal edilmiş olmalıdır.
- UV'ye soğuğa, sıcağa ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
- Problemsiz çalışan küçük tekerlerin dış bir lastik koruması olmalıdır.
- Galvanizlenmiş, içi dolu, akslı ve çelik tekerlekleri olmalıdır.
- Turuncu renkte ve üzerinde 'uluslararası biyotehlikeli amblemi''ve ''Dikkat! Tıbbi atık Amblemi olmalıdır.

48-ÇÖP KONTEYNİRİ-YEŞİL

- 550lt (± 10)
- DIN 30700/EN 840 'a göre imal edilmiş olmalıdır.
- Yeni temel materyallerden imal edilmiş olmalıdır.


Melik HARE
Hastane Müdür Yrd

- Galvanizlenmiş, içi dolu, akşlı ve çelik tekerlekleri olmalıdır.
- Yeşil renkte olmalıdır.

49-ÇÖP KONTEYNİRİ-YEŞİL

- 240lt (± 10)
- DIN 30700/EN 840 'a göre imal edilmiş olmalıdır.
- Yeni temel materyallerden imal edilmiş olmalıdır.
- UV'ye soğuğa, sıcağa ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
- Problemsiz çalışan küçük tekerlerin dış bir lastik koruması olmalıdır.
- Galvanizlenmiş, içi dolu, akşlı ve çelik tekerlekleri olmalıdır.
- Yeşil renkte olmalıdır.

50-ÇÖP KOVASI PEDALLI

- Çöp kovasının hacmi 40 litre olmalıdır.
- Pedallı olmalıdır.
- Sert pvc'den üretilmiş olmalıdır.
- Kapaklı olmalıdır.
- Her türlü taşımaya ve çarpmaya dayanıklı olmalıdır.
- Üç ayrı renkte olmalıdır.(mavi,siyah,kırmızı)

51- KÜÇÜK ÇÖP KOVASI PEDALLI GRİ

- Çöp kovasının hacmi 10 litre olmalıdır.
- Pedallı olmalıdır.
- Sert pvc'den üretilmiş olmalıdır.
- Kapaklı olmalıdır
- Her türlü taşımaya ve çarpmaya dayanıklı olmalıdır.
- Gri renkli olmalıdır.

52-ÇÖP SELESİ

- Delikli saç gövdesi olmalıdır.
- Sert pvc'den üretilmiş olmalıdır.
- Her türlü taşımaya ve çarpmaya dayanıklı olmalıdır.
- Yüksekliği 20-25 cm olmalıdır.

53-KAYGAN ZEMİN LEVHASI

- Yerden en az 45 cm yüksekliği olmalıdır.
- Her iki tarafında uyarı yazısı ve resmi olmalıdır.
- Fosforlu sarı renk üzerine kaygan zemin uyarı resmi ve yazısı olmalı ve ayaklı olmalıdır.
- Katlanabilir askıya asılabilir olmalıdır.

54-TELESKOP

- Çok yksekteki cam ve duvarların yukarı kısımlarında kullanılabilir olmalıdır.
- 6 mt-9 mt-11 mt'lik uzunluklarda olmalıdır.

55-MERDİVEN

- Merdiven 7 basamaklı olmalıdır.
- 7.5 cm geniřlięinde basamaklar olmalıdır.
- 65 brinelli alminyum sacdan imal edilmiř olmalıdır.
- Basamaklar peręinsiz zel geęme ve sıkıřtırma yntemi ile monte edilmiřtir.
- Katlanabilir zellięi olmalıdır yer kaplamamalıdır.
- Hafif ve dayanıklı olmamalıdır.
- En az 130 kę taşıma kapasitesi olmalıdır.

56-IZME

- Lastik, i kısmı doęal pamuk astarlı olmalıdır.
- Su geirmez olmalıdır.
- atlama ve kırılma zellięi olmamalıdır.
- Kaygan olmamalıdır.sarı renkli olmalıdır.
- 39-40-41-42-43-44-45-46 numara olmalıdır.

57-TIBBİ ATIK ELDİVENİ

- Tabi lateksten retilmiř olmalıdır.
- Yırtılmalara ve srtnmelere dayanıklı olmalıdır.
- Kaygan ve kaba malzemeleri ok rahat tutacak zellikte olmalıdır.
- st tamamen kaplı, i astarı kaliteli olmalıdır. rengi turuncu olmalıdır.

Melek HARE
Hastane Mdr Yrd

ALINACAK TEMİZLİK MALZEME LİSTESİ

| | | | | |
|----|---|--------|--------|------|
| 1 | Cam peluşu - 35 cm. | 136072 | 250 | adet |
| 2 | Cam peluşu aparatı 35 cm. | 152084 | 250 | adet |
| 3 | Cam çeksil metal | 160576 | 50 | adet |
| 4 | Yer kazıma jileti (1 paket 10 lu) | 160578 | 100 | adet |
| 5 | Yer kazıma jileti aparatı | 156221 | 500 | adet |
| 6 | Toz bezi mavi - Top Bez - 100 mt (1 Top 200 adet) | 148102 | 60 | top |
| 7 | Toz bezi sarı - Top Bez - 100 mt (1 Top 200 adet) | 148103 | 60 | top |
| 8 | Toz bezi kırmızı - Top Bez - 100 mt (1 Top 200 adet) | 148104 | 60 | top |
| 9 | Toz bezi yeşil - Top Bez - 100 mt (1 Top 200 adet) | 148105 | 60 | top |
| 10 | Bulaşık temizlik süngeri sarı sünger/yeşil fiberli - 10cmx15 4'lü | 142075 | 1000 | adet |
| 11 | Mikrofiberli Bez Sarı 40cm x40 cm | 136073 | 500 | adet |
| 12 | Mikrofiberli Bez Yeşil 40cm x40 cm | 160580 | 500 | adet |
| 13 | Mikrofiberli Bez Kırmızı 40cm x40 cm | 136074 | 500 | adet |
| 14 | Mikrofiberli Bez Mavi 40cm x40 cm | 136075 | 500 | adet |
| 15 | Mikrofiberli Bez Beyaz 40cm x40 cm | 160582 | 500 | adet |
| 16 | Bahçe süpürgesi - Fırçası Sert Plastik Takım | 160584 | 50 | adet |
| 17 | Tırmık - Plastik | 155528 | 50 | adet |
| 18 | Faraş takımı - plastik (mıntıka için) | 160585 | 500 | adet |
| 19 | Faraş takımı - plastik (klinik için) | 142461 | 650 | adet |
| 20 | Plastik çalı sert bahçe fırçaları ve demir sapı (takım) | 160590 | 25 | adet |
| 21 | Endüstriyel çöpçü farası ve sapı (takım) | 160587 | 50 | adet |
| 22 | Çöp torbası büyük boy siyah - 135-145 mikron kalınlığında - EVSEL | 160412 | 70.000 | kg |
| 23 | Çöp torbası büyük boy mavi - 135-145 mikron kalınlığında - CAM | 160413 | 50.000 | kg |
| 24 | Çöp torbası büyük boy kırmızı - 135-145 mikron kalınlığında - TIBBI | 160414 | 70.000 | kg |
| 25 | Çöp torbası küçük boy - 20 adetlik paketlik - rulo 55x60cm | 136081 | 25.000 | rulo |
| 26 | Tehlikeli atık poşeti | 160588 | 1500 | rulo |
| 27 | Nemli mop püskülü - 60 cm | 136082 | 1000 | adet |
| 28 | Nemli mop aparatı - 60 cm | 148109 | 100 | adet |
| 29 | Tek presli kova (ev tipi) | 160589 | 500 | adet |
| 30 | Sarı püsküllü paspas | 136083 | 200 | adet |
| 31 | Sarı püsküllü paspas takım sapı | 143782 | 550 | adet |
| 32 | Islak paspas püskülü | 160994 | 1000 | adet |
| 33 | Islak paspas aparatı - plastik | 152083 | 10000 | adet |
| 34 | Islak paspas püskülü ve mop alüminyum sapı | 160995 | 1000 | adet |
| 35 | Oto fırçası 20 cm - oto fırça- kıl uzunluğu 4-6 cm | 142259 | 125 | adet |
| 36 | Su çek pas - plastik | 142078 | 1000 | adet |
| 37 | Gürgen sap 100 -120cm | 152079 | 1000 | adet |
| 38 | Su tası plastik - 500ml - yeşil | 152081 | 300 | adet |
| 39 | Su tası plastik - 500ml - kırmızı | 152079 | 300 | adet |
| 40 | Su tası plastik - 500ml - sarı | 152080 | 300 | adet |
| 41 | Su tası plastik - 500ml - mavi | 160592 | 300 | adet |
| 42 | Ölçü kabı- şeffaf - 600ml | 160591 | 100 | adet |
| 43 | Temizlik kovası 5 lt -sarı renkte | 160592 | 100 | adet |
| 44 | Temizlik kovası 5 lt -mavi renkte | 160598 | 100 | adet |
| 45 | Temizlik kovası 5 lt -yeşil renkte | | | |

| | | | | |
|----|--|----------------------------------|------|------|
| 47 | Ördek Sürgü Kovası - 70lt | 160601 | 150 | adet |
| 48 | Wc fırçası kabinli - plastik | 148102 | 2000 | adet |
| 49 | Lavabo fırçası wc - plastik - sarı | 160602 | 1000 | adet |
| 50 | Lavabo fırçası lavabo - plastik - yeşil | 160603 | 1000 | adet |
| 51 | Lavabo pompası | 153926 | 500 | adet |
| 52 | Wc pompası | 160604 | 250 | adet |
| 53 | Büyük İkili Paspas Arabası | 160605 | 250 | adet |
| 54 | Küçük İkili Paspas Arabası | 160396 | 300 | adet |
| 55 | Paspas Kovası - Mavi 25 lt | 160607 | 100 | adet |
| 56 | Paspas Kovası - Kırmızı 25lt | 160608 | 100 | adet |
| 57 | Press | 160618 | 200 | adet |
| 58 | Elektrikli süpürge torbası - bez | 136088 | 10 | adet |
| 59 | Çarşaf Arabası - Gri 280-300 lt | 160997 | 20 | adet |
| 60 | Çarşaf Arabası - Gri 550 lt (dolgu teker) | 160619 | 2 | adet |
| 61 | Çöp Koyternırı - Turuncu Tıbbi Atık - 500 lt | 160620 /20 adet yedek parçaları | 10 | adet |
| 62 | Çöp Koyternırı - Turuncu Tıbbi Atık - 240 lt | 160621 /220 adet yedek parçaları | 110 | adet |
| 63 | Çöp Koyteynırı - Yeşil Evsel Atık - 500 lt | 160622 /30 adet yedek parçaları | 15 | adet |
| 64 | Çöp Koyteynırı - Yeşil Evsel Atık - 240 lt | 160623 /500 adet yedek parçaları | 250 | adet |
| 65 | Çöp Kovası - Pedallı - Kırmızı 40lt | 160624 | 260 | adet |
| 66 | Çöp Kovası - Pedallı - Siyah 40lt | 160625 | 160 | adet |
| 67 | Çöp Kovası - Pedallı - Mavi 40lt | 160626 | 100 | adet |
| 68 | Küçük Çöp Kovası - Plastik - Gri Kapaklı 10 lt | 160627 | 250 | adet |
| 69 | Çöp selesi | 160628 | 100 | adet |
| 70 | Kaygan Zemin Levhası | 160629 | 100 | adet |
| 71 | Teleskop - 9 mt | 160938 | 5 | adet |
| 72 | Teleskop - 11 mt | 160631 | 5 | adet |
| 73 | Teleskop - 6 mt | 160632 | 5 | adet |
| 74 | Merdiven 7 basamaklı | 160633 | 10 | adet |
| 75 | Çizme 39 numara | 160999 | 50 | adet |
| 76 | Çizme 40 numara | 160634 | 50 | adet |
| 77 | Çizme 41 numara | 160635 | 10 | adet |
| 78 | Çizme 42 numara | 160636 | 50 | adet |
| 79 | Çizme 43 numara | 160637 | 50 | adet |
| 80 | Çizme 44 numara | 160638 | 20 | adet |
| 81 | Çizme 45 numara | 161000 | 10 | adet |
| 82 | Çizme 46 numara | 161001 | 5 | adet |
| 83 | Tıbbi atık eldiveni | 160639 | 60 | adet |